

Lubasz, dnia 26.08.2024 r.

Pan Michał Stawujak
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lubasz

W odpowiedzi na Pana interpelację skierowaną do Urzędu Gminy w Lubasz (wpłynęła do GZK Sp. z o.o. w Lubasz w dniu 23.08.2024 r.) dotyczącą udzielenia informacji o sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Bzowo, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz informuje, co następuje:

- 1) Zarówno w 2023 jak i w 2024 r. nie wystąpiła żadna awaria na sieci wodociągowej w m. Bzowo. W latach wcześniejszych awarie takie miały miejsce i dotyczyły głównie przyłączy do wodociągu PE 50.
- 2) Zasadniczym powodem występowania awarii było nieprzestrzeganie reżimów technologicznych podczas jej budowy. W gruncie, w którym położona jest infrastruktura wodociągowa licznie występował gruz betonowy i wielofrakcyjne kamienie. Po wymianie na newralgicznym odcinku rury PE i zastąpienie jej rurą PE RC sytuacja ustabilizowała się, co skutkuje brakiem występowania awarii, typowych dla mechanicznego uszkodzenia przewodów.
- 3) Wodociąg w m. Bzowo zbudowany jest z rur PE.
- 4) W ramach planowanej modernizacji drogi uwzględniona została modernizacja sieci wodociągowej. Na etapie opracowywania projektu przebudowy drogi GZK wnosił szereg uwag dotyczących przebiegu wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej. Ostateczne uzgodnienie projektu nastąpiło w 2019 r. i uwzględnia ono interesy administratora sieci.


Otrzymują:

1. Pan Marcin Filoda
Wójt Gminy Lubasz
2. Pani Elżbieta Nowak
Przewodnicząca Rady Gminy
3. A/a

Z powołaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Tomczyk

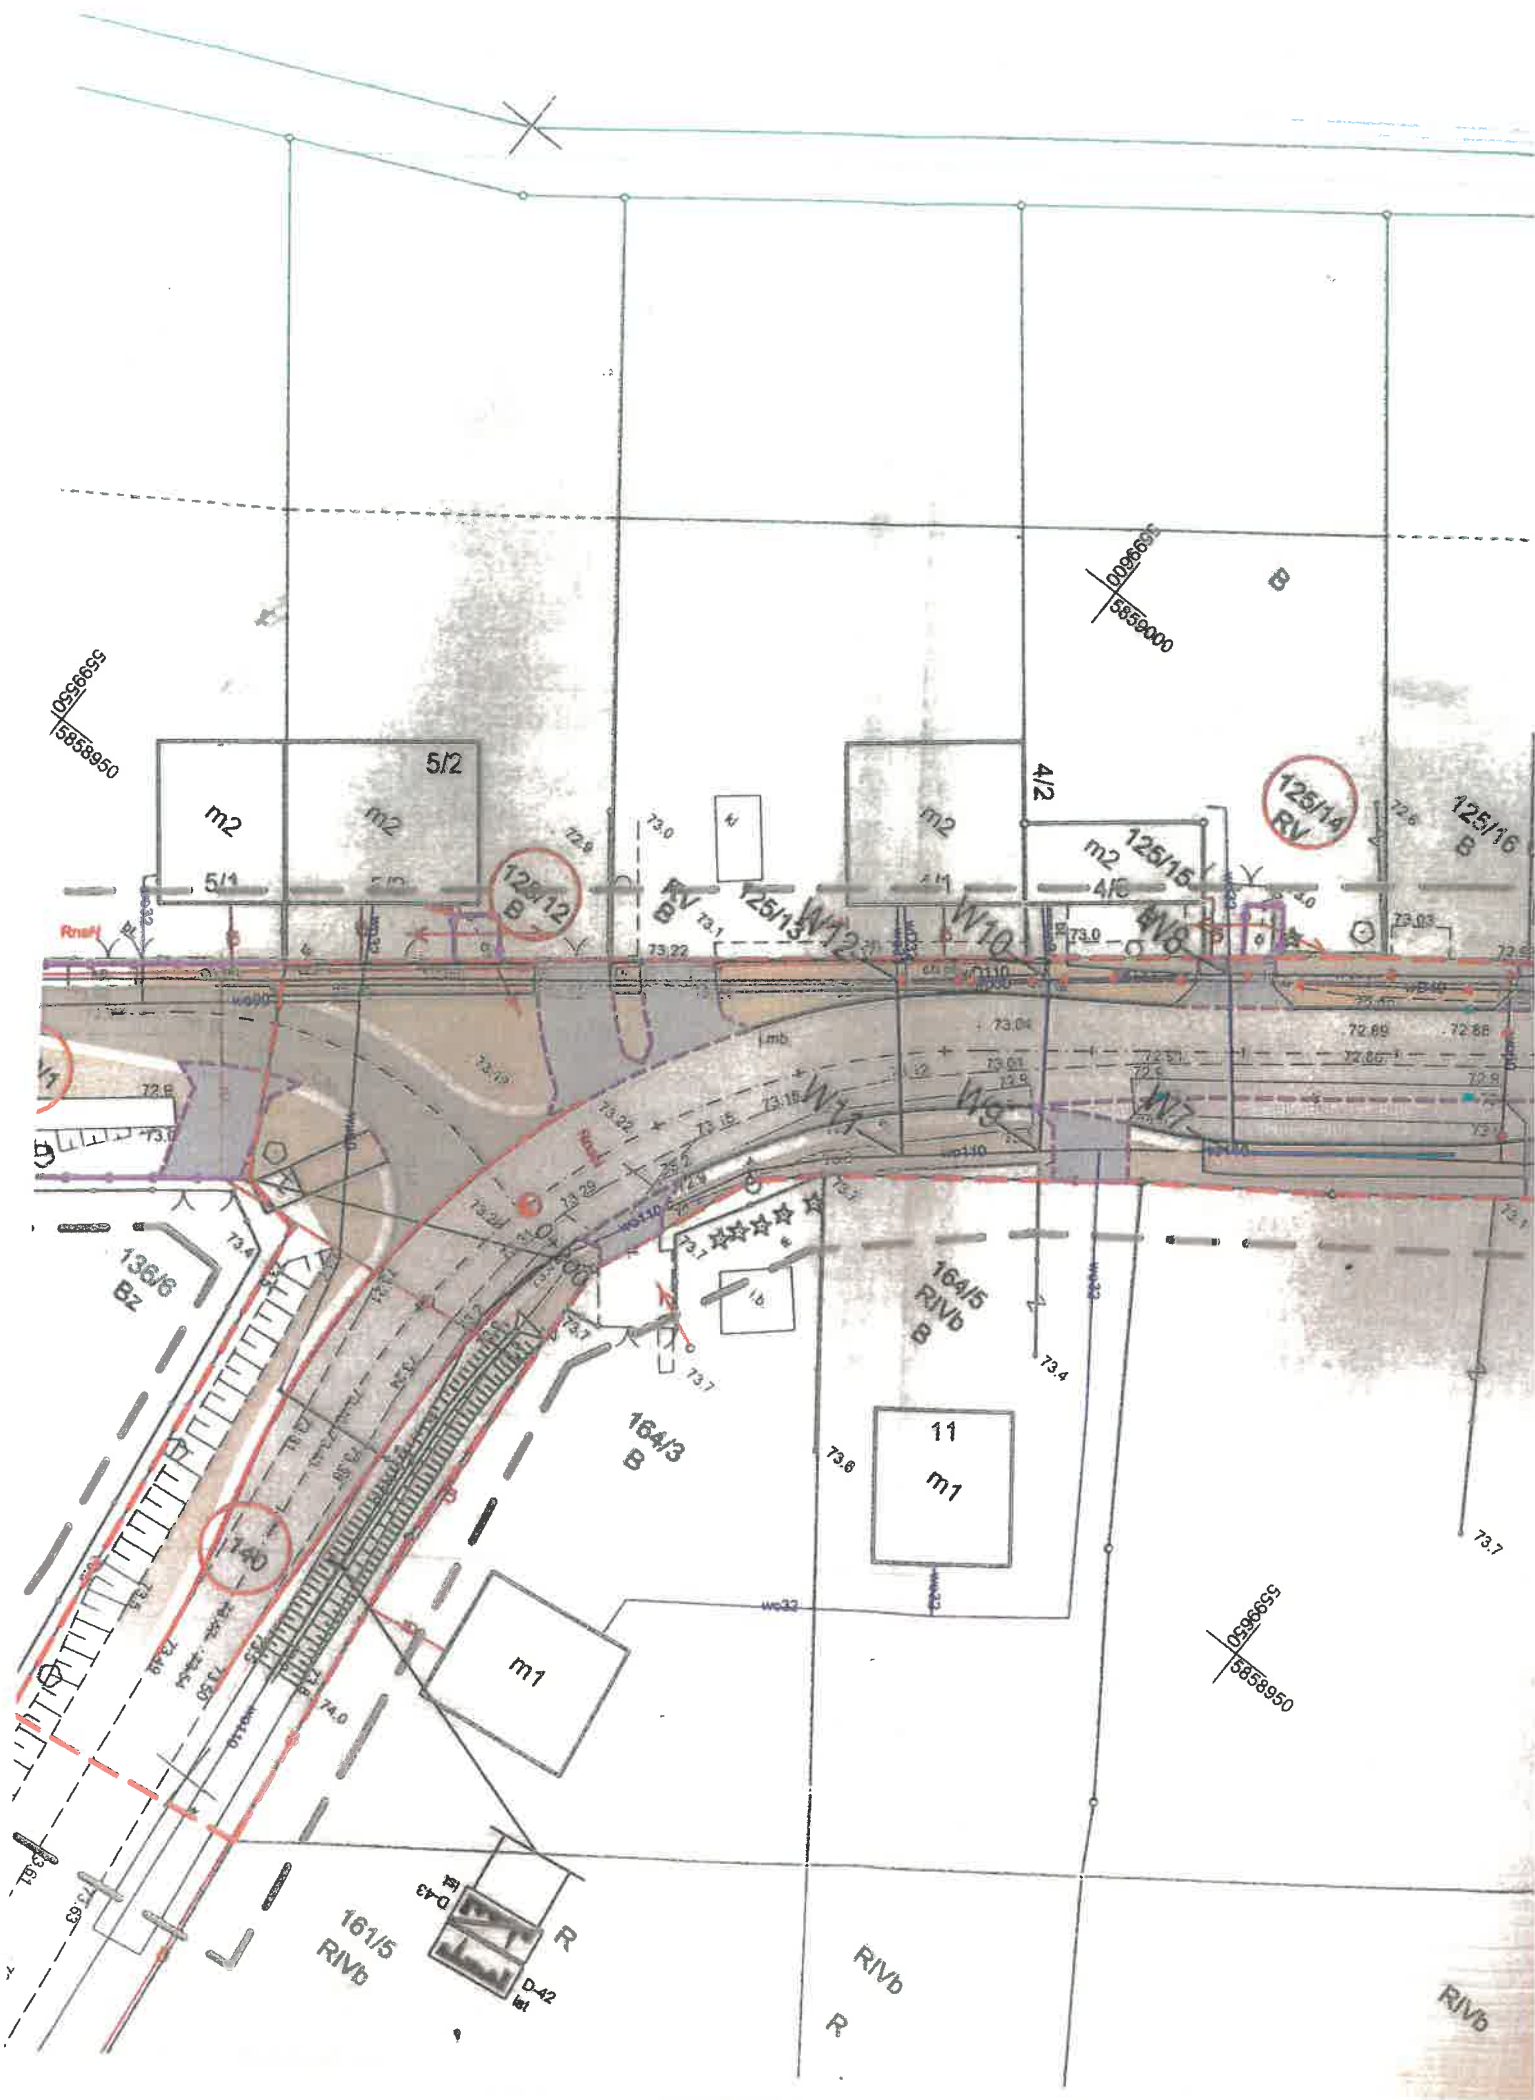



5859150
0216885



5859100
0216885

5859100
0216885

12512 RV

12512 RV

12512 RV

160

152/15 LsVI

16A/14 B

i1

mj2

RIVB

RIVa

742 R



77.8

77.1

77.3

77.2

71.2

71.1

71.2

71.3

71.4

71.5

71.6

71.7

71.8

71.9

71.0

71.1

71.2

71.3

71.4

71.5

71.6

71.7

71.8

71.9

71.0

71.1

71.2

N

W

S

N

E

73.4

73.7

74.0

74.1

74.2

74.3

74.4

74.5

74.6

74.7

74.8

74.9

75.0

75.1

75.2

75.3

75.4

75.5

75.6

75.7

75.8

75.9

76.0

76.1

76.2

76.3

76.4

76.5

76.6

76.7

76.8

76.9

77.0

77.1

77.2

77.3

77.4

77.5

77.6

77.7

77.8

77.9

78.0

78.1

78.2

78.3

78.4

78.5

78.6

78.7

78.8

78.9

79.0

79.1

79.2

79.3

79.4

79.5

79.6

79.7

79.8

79.9

80.0

80.1

80.2

80.3

80.4

80.5

80.6

80.7

80.8

80.9

81.0

81.1

81.2

81.3

81.4

81.5

81.6

81.7

81.8

81.9

82.0

82.1

82.2

82.3

82.4

82.5

82.6

82.7

82.8

82.9

83.0

83.1

83.2

83.3

83.4

83.5

83.6

83.7

83.8

83.9

84.0

84.1

84.2

84.3

84.4

84.5

84.6

84.7

84.8

84.9

85.0

85.1

85.2

85.3

85.4

85.5

85.6

85.7

85.8

85.9

86.0

86.1

86.2

86.3

86.4

86.5

86.6

86.7

86.8

86.9

87.0

87.1

87.2

87.3

87.4

87.5

87.6

87.7

87.8

87.9

88.0

88.1

88.2

88.3

88.4

88.5

88.6

88.7

88.8

88.9

89.0

89.1

89.2

89.3

89.4

89.5

89.6

89.7

89.8

89.9

90.0

90.1

90.2

90.3

90.4

90.5

90.6

90.7

90.8

90.9

91.0

91.1

91.2

91.3

91.4

91.5

91.6

91.7

91.8

91.9

92.0

92.1

92.2

92.3

92.4

92.5

92.6

92.7

92.8

92.9

93.0

93.1

93.2

93.3

93.4

93.5

93.6

93.7

93.8

93.9

94.0

94.1

94.2

94.3

94.4

94.5

94.6

94.7

94.8

94.9

95.0

95.1

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

95.9

96.0

96.1

96.2

96.3

96.4

96.5

96.6

96.7

96.8

96.9

97.0

97.1

97.2

97.3

97.4

97.5

97.6

97.7

97.8

97.9

98.0

98.1

98.2

98.3

98.4

98.5

98.6

98.7

98.8

98.9

99.0

99.1

99.2

99.3

99.4

99.5

99.6